

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

平成31年01月18日

計画の名称	多治見市における循環のみちの実現（重点計画）														
計画の期間	平成 2 7 年度 ~ 平成 3 1 年度 (5年間)												重点配分対象の該当	○	
交付対象	多治見市														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		3,176	A	3,176	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H31末	H31末
1	多治見処理区下水処理人口普及率を92.9%（H27）から95.2%（H31）に増加させる。			
	多治見処理区下水道処理人口普及率	93%	94%	95%
	多治見処理区の下水道を利用できる人口（人） / 多治見処理区内の総人口（人）			
2	市之倉処理区下水処理人口普及率を95.3%（H27）から98.0%（H31）に増加させる。			
	市之倉処理区下水道処理人口普及率	96%	96%	98%
	市之倉処理区の下水道を利用できる人口（人） / 多治見処理区内の総人口（人）			
3	笠原処理区下水処理人口普及率を88.6%（H27）から91.6%（H31）に増加させる。			
	笠原処理区下水道処理人口普及率	88%	91%	91%
	笠原処理区の下水道を利用できる人口（人） / 笠原処理区内の総人口（人）			
4	合流式下水道改善目標値の効果確認を実施（目標値：汚濁負荷量（負荷量（BOD年間放流負荷量）を113 t（H22）から事業完了時に97 t（H26）に減少させる。）			
	合流式下水道改善（汚濁負荷量の削減）	97 t	97 t	97 t
	BOD年間放流負荷量（ t / 年 ）により算定（ BODの数値が大きいほど汚れていると判断）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-


A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	多治見市	直接	多治見市	-	-	合流改善事業の事後評価	効果検証資料作成 N=1式	多治見市		■				10		-
	A07-002	下水道	一般	多治見市	直接	多治見市	管渠（ 汚水）	新設	西部地区面整備（未普及 解消）	Φ200mm等 L=2km A=29ha	多治見市	■	■	■	■	■	220		-
	A07-003	下水道	一般	多治見市	直接	多治見市	管渠（ 汚水）	新設	中部第7号面整備（未普及 解消）	Φ150mm L=2km A=12ha	多治見市	■					15		-
	A07-004	下水道	一般	多治見市	直接	多治見市	管渠（ 汚水）	新設	姫汚水幹線及び地区面整 備（未普及解消）	Φ250mm等 L=10km A=50ha	多治見市	■	■	■	■	■	1,631		-
	A07-005	下水道	一般	多治見市	直接	多治見市	管渠（ 汚水）	新設	笠原池田接続管設計・整 備（未普及解消）	Φ500mm等 L=7km A=100ha	多治見市	■	■	■	■	■	1,300		-
										小計						3,176			
										合計						3,176			

交付金の執行状況

(単位：百万円)


	H27	H28	H29		
配分額 (a)	205	148	162		
計画別流用増 減額 (b)	30	0	0		
交付額 (c=a+b)	235	148	162		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	235	130	151		
翌年度繰越額 (f)	0	18	11		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

計画の名称	多治見市における循環のみの実現		
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度 (5年間)	交付対象	多治見市

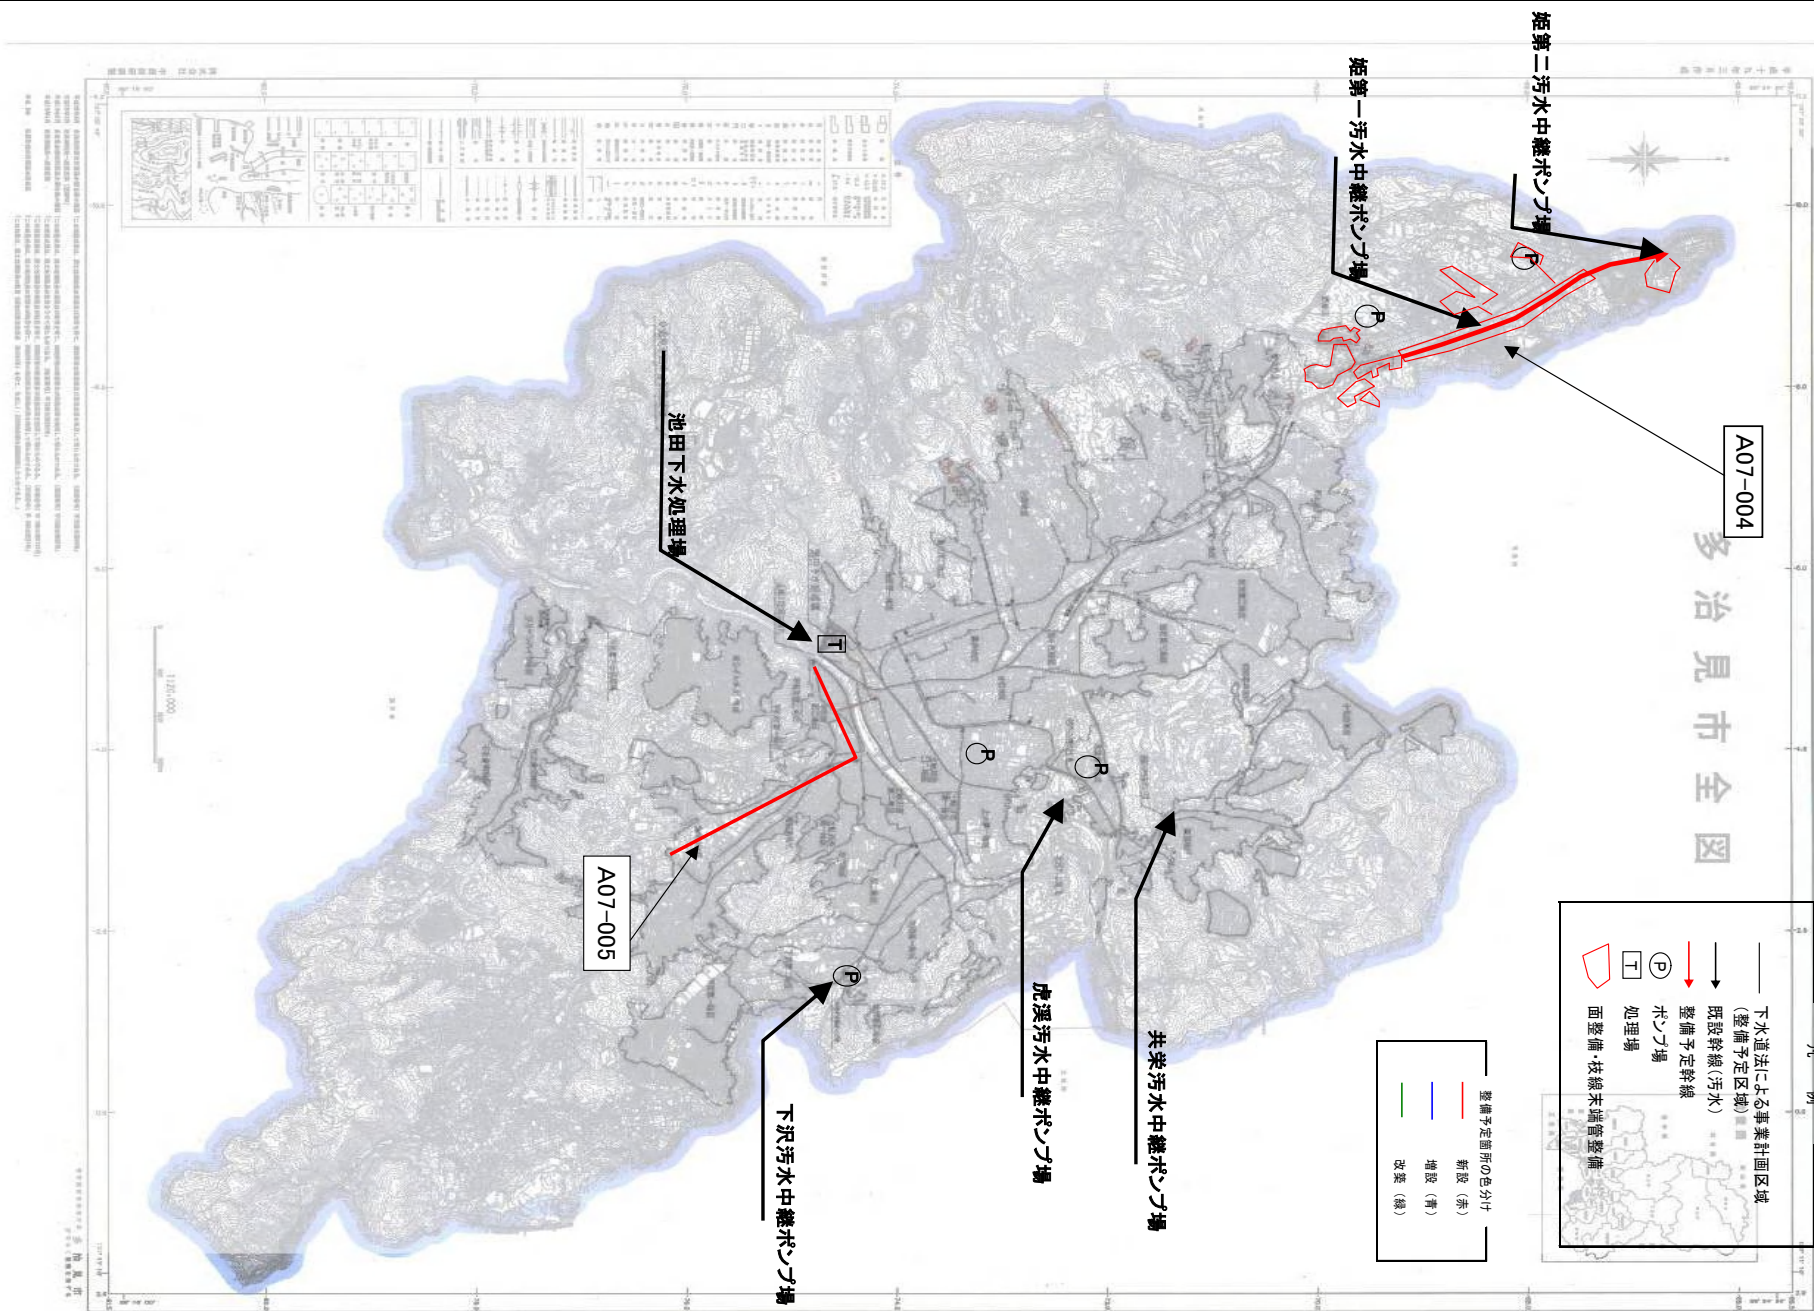

計画の名称	多治見市における循環のみの実現		
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度 (5年間)	交付対象	多治見市

土岐郡笠原町全図

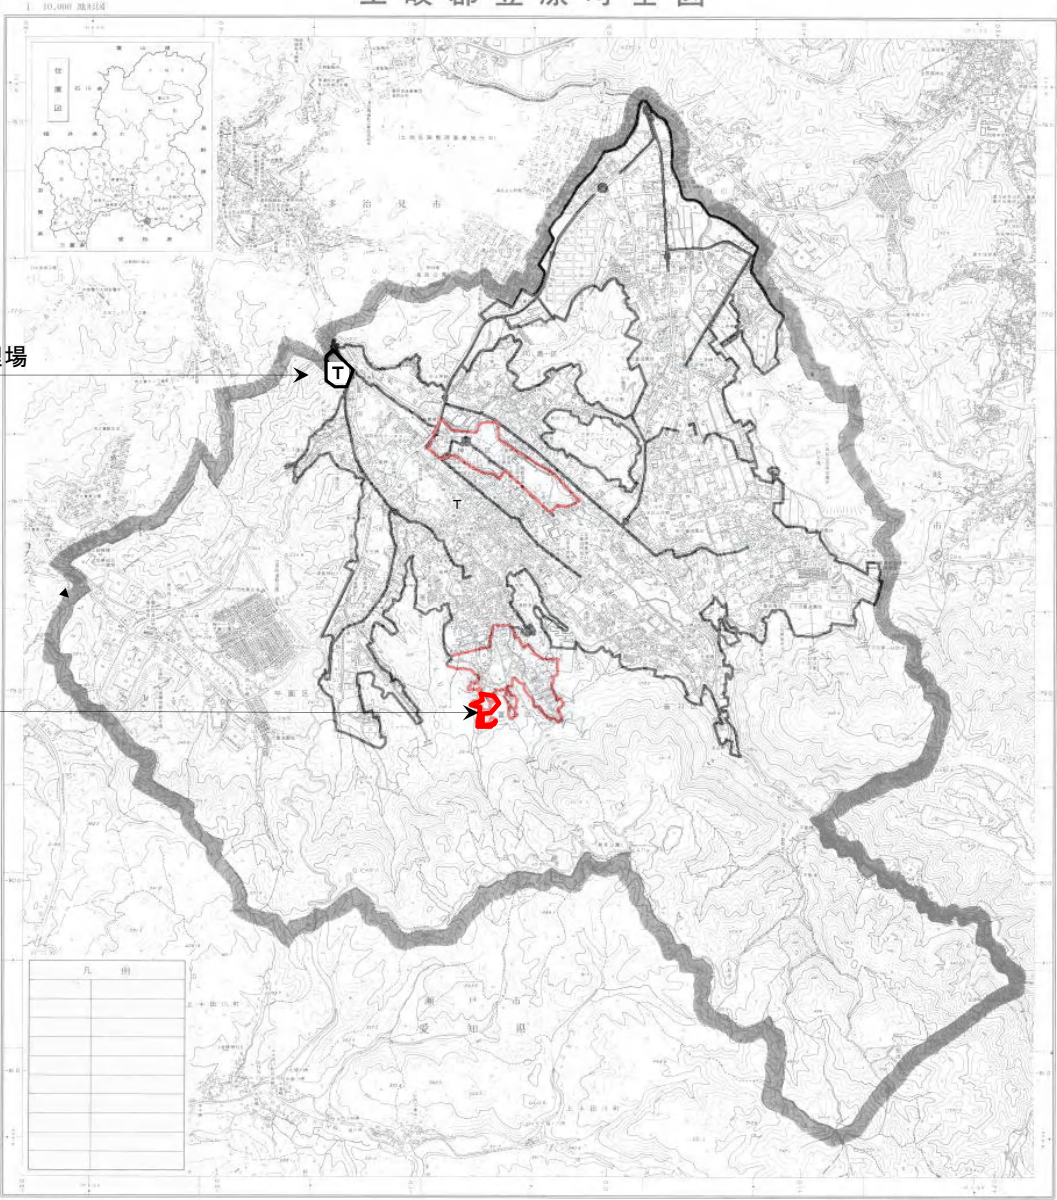

凡 例

- 下水道法による事業計画区域 (整備予定区域)
- 既設幹線(污水)
- 整備予定幹線
- (P) ポンプ場
- (T) 処理場
- 面整備・枝線末端管整備

整備予定箇所の色分け

- 新設 (赤)
- 増設 (青)
- 改築 (緑)

笠原下水処理場

A07-003

計画の名称	多治見市における循環のみの実現		
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度 (5年間)	交付対象	多治見市

