


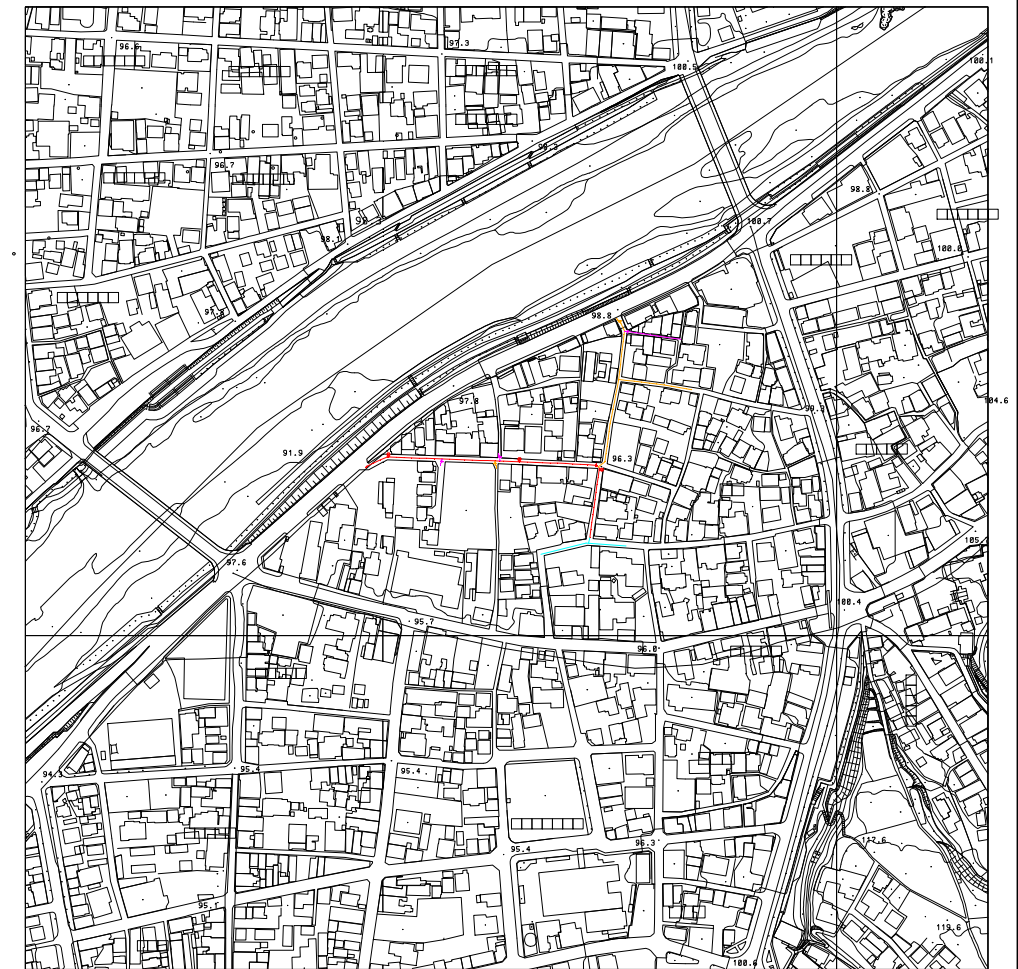

断面名称	HPPE φ100	HPPE φ75	HPPE φ50
H 掘削幅 (m)	0.600	0.600	0.600
H 掘削深 (m)	1.025	0.990	0.960
h 土被り (m)	0.800	0.800	0.800
h 標準掘削幅 (m)	0.600	0.600	0.600
d 管外径 (mm)	125.000	90.000	60.000
M 基礎砂 (m)	0.100	0.100	0.100
A 底設As舗装厚 (m)	0.050	0.050	0.050
C1 機械掘削深 (m)	0.975	0.940	0.910
E 仮掘り上層厚 (m)	0.050	0.050	0.050
E 仮掘り上層基準厚 (m)	0.100	0.100	0.100
J 仮掘り下層基準厚 (m)	0.150	0.150	0.150
K 埋戻し (m)	0.400	0.400	0.400
L 保護砂 (m)	0.100	0.100	0.100
N 本底仮表層厚 (m)	0.050	0.050	0.050

年 度	令和8年度	工事 番号	工水改第3-20
工 事 名	配水管布設替工事（明治町1.2）		
工事場所	明治町1.2丁目		
図面名称	平面図		
縮 尺	1:500	図 番	/
施工業者名			