



多治見市公共下水道箇所図


多治見市全図

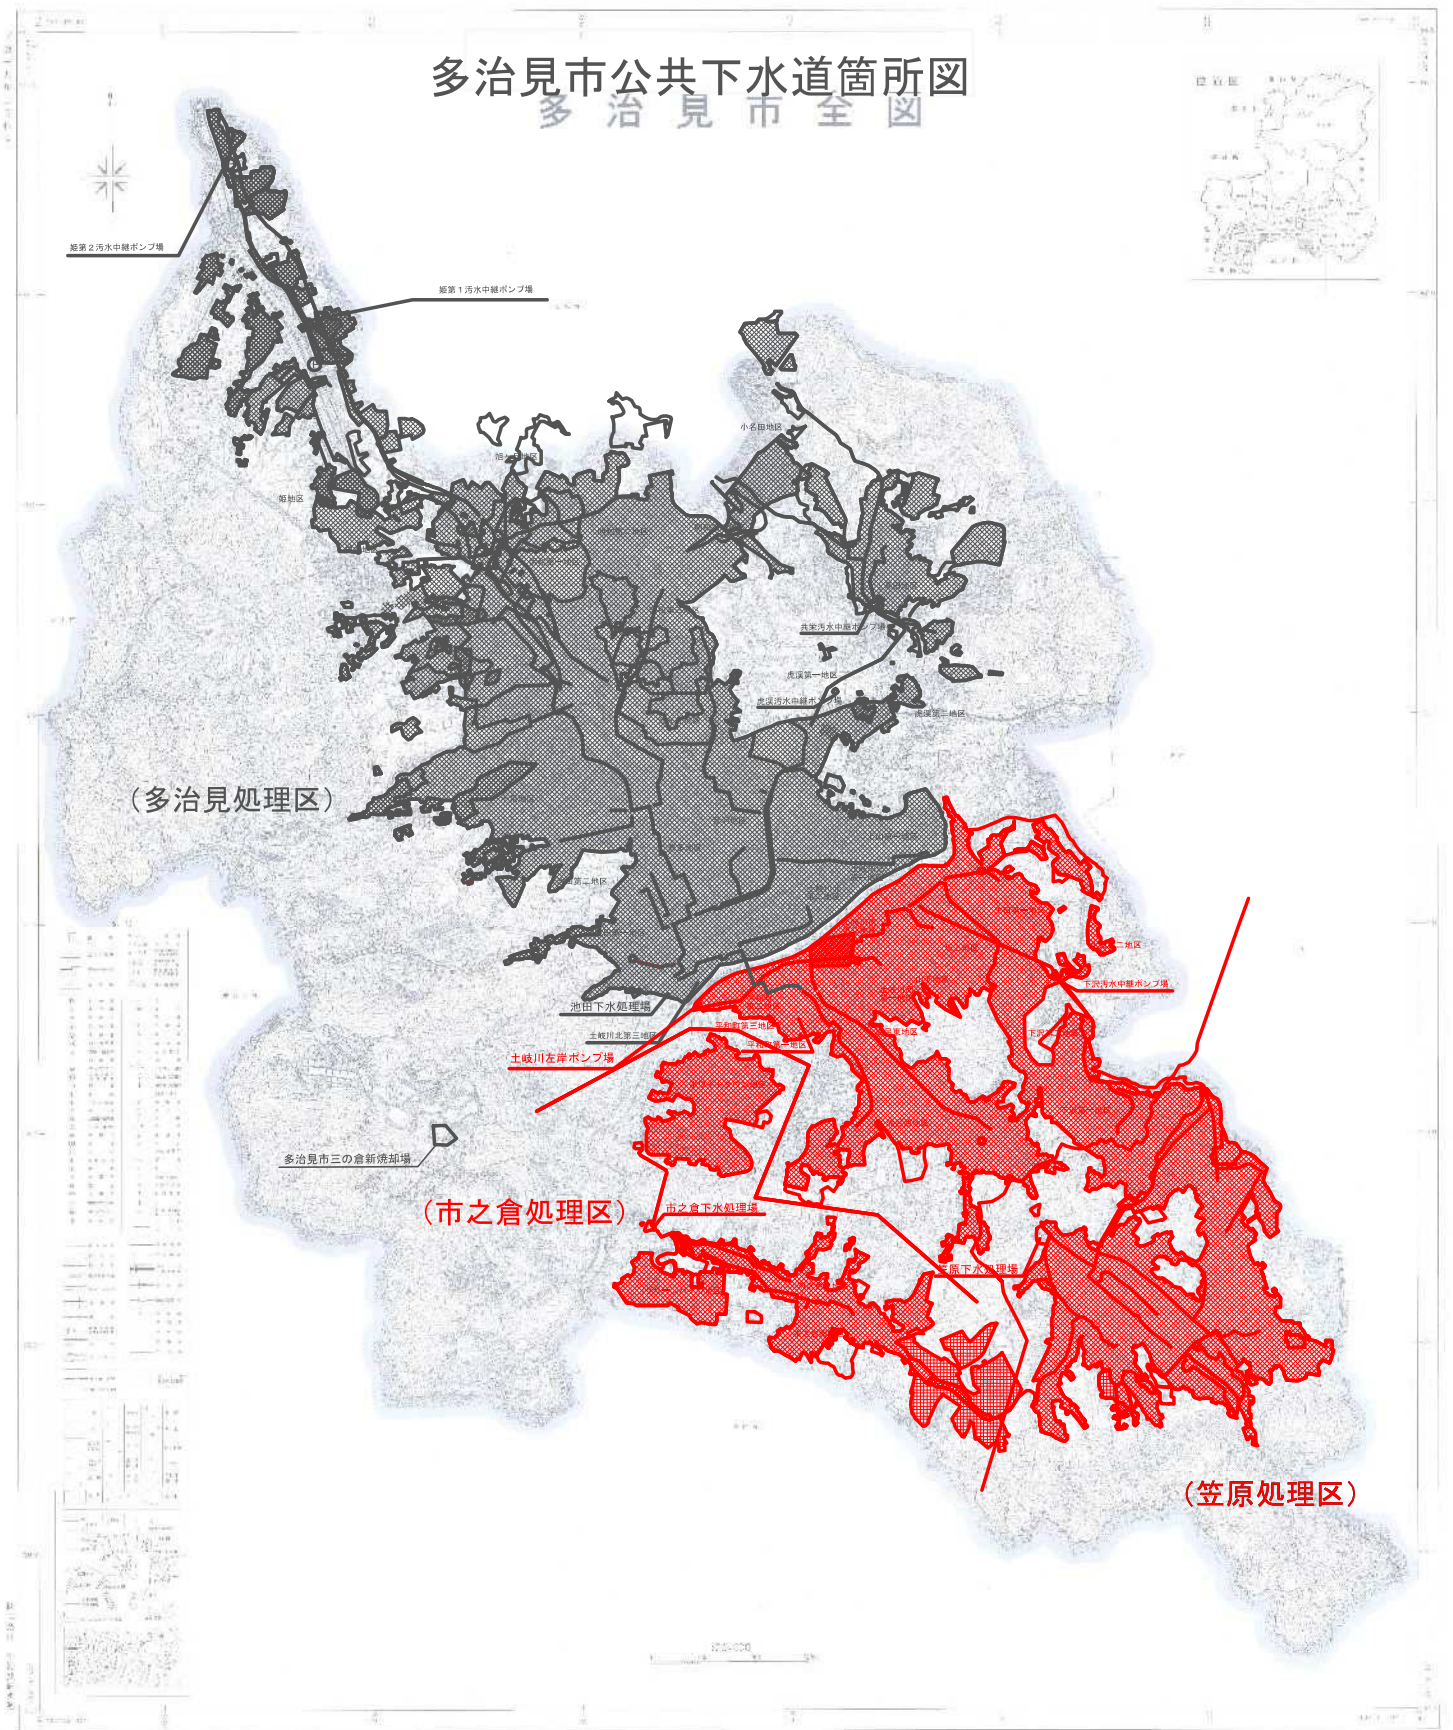


汚水ます設置 (500→200) 標準図

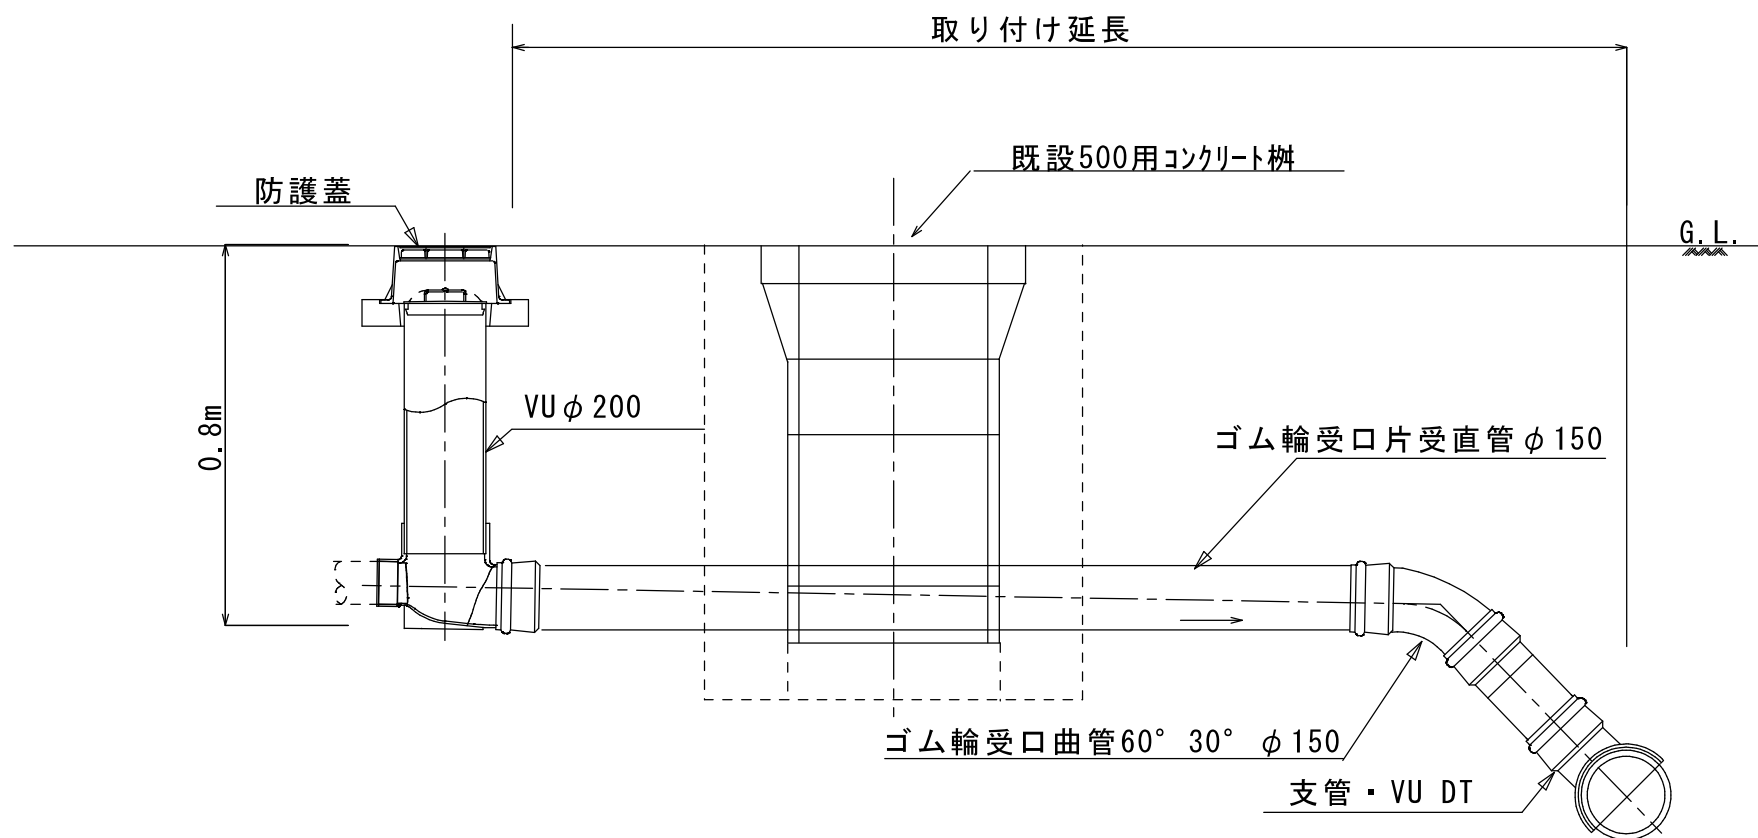

φ 200塩ビ製汚水ます設置標準図

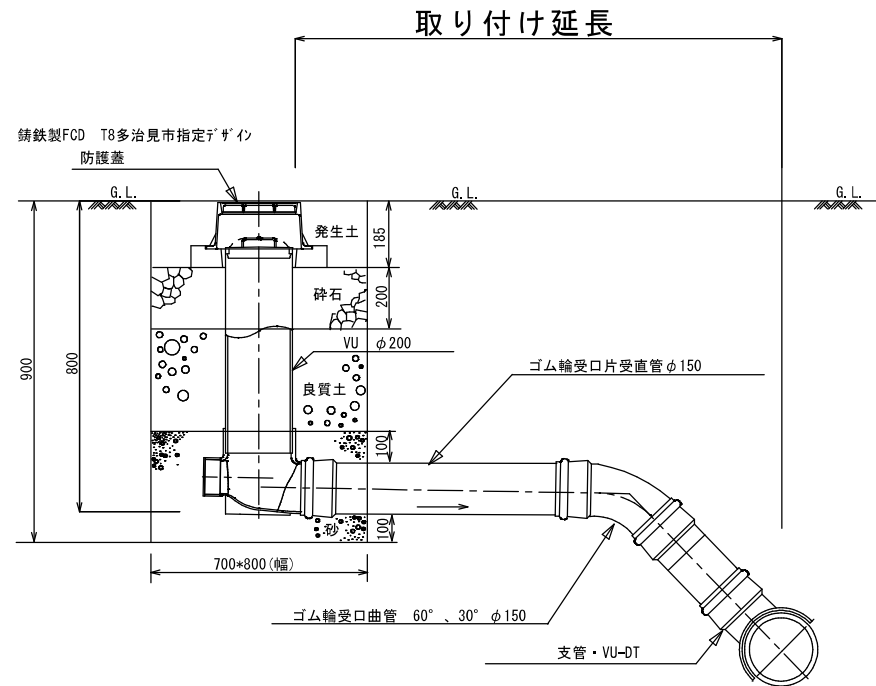


マンホール蓋・枠取替工 標準図 2

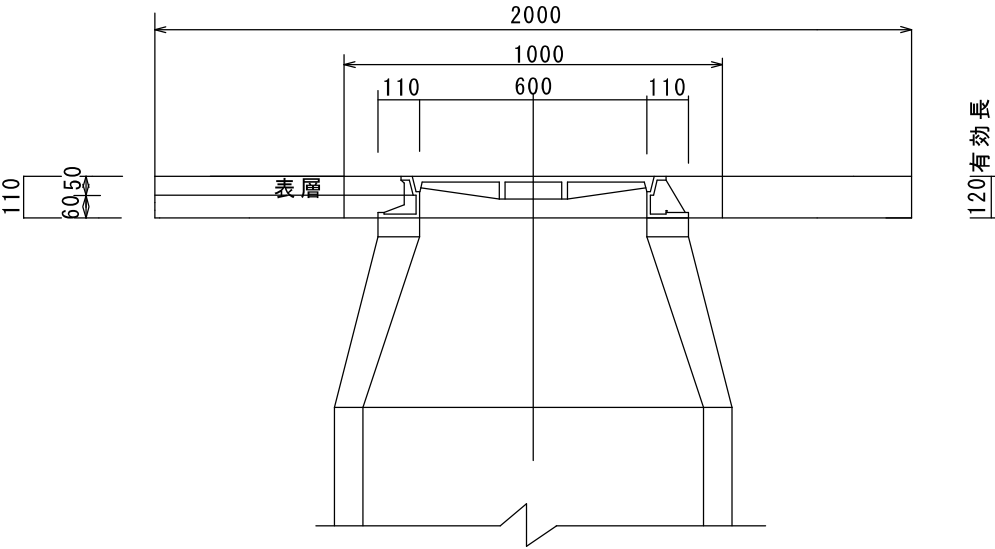

土工数量 1式

舗装切断工	8.0m	2.0*4
舗装破碎工	4.0m ²	2.0*2.0
掘削	0.03m ³	(0.5*0.5* π -0.38)*0.06
埋戻	0.03m ³	
舗装復旧	4.0m ²	2.0*2.0
廃材運搬	0.2m ³	4.0*0.05
廃材処分	0.5t	4.0*0.05*2.35

蓋・枠取替え工（・調整工） 汚水桝 500

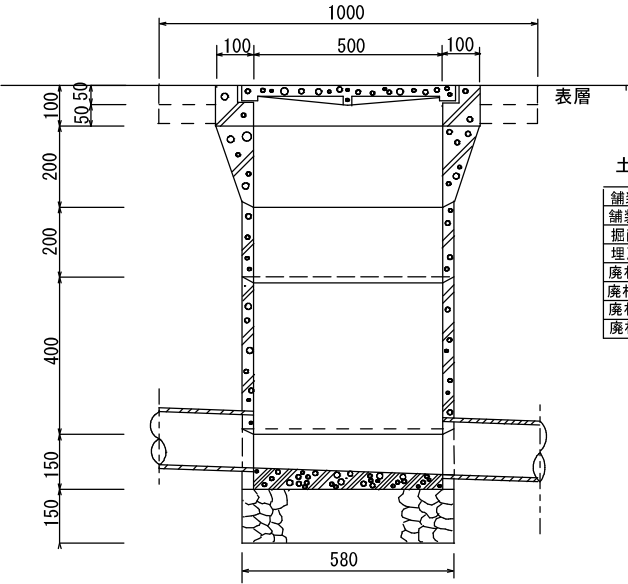


土工数量 1 式

舗装切断工	4.0m	1.0*4
舗装破砕工	0.6m ²	1.0*1.0-0.36
掘削	0.03m ³	1.0*1.0*0.05-0.02
埋戻	0.03m ³	
廃材運搬 (AS)	0.03m ³	0.6*0.5
廃材処分 (AS)	0.07t	0.03*2.35
廃材運搬 (CO)	0.03m ³	(32+46) Kg/2.35 ※
廃材処分 (CO)	0.08t	0.032+0.046 ※

※ 調整工は計上しない

埋設工 汚水柵 (500用)

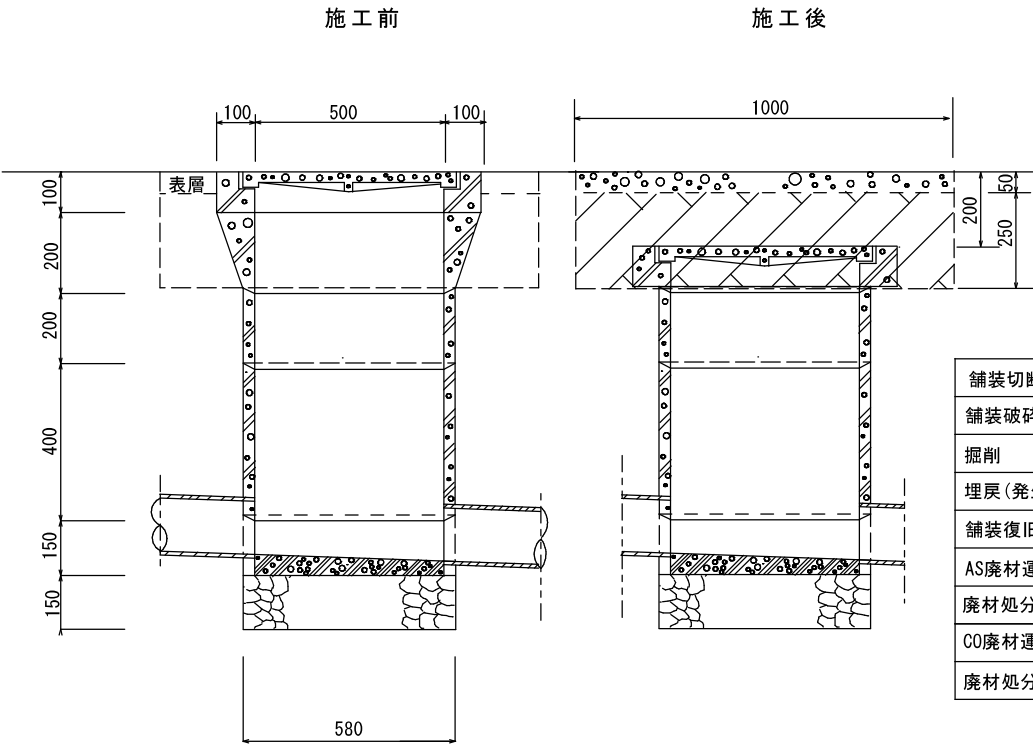

舗装切断工	4.0m	1.0*4
舗装破碎工	0.6m2	1.0*1.0-0.36
掘削	0.2m3	1.0*1.0*0.25-0.08
埋戻(発生土)	0.2m3	
舗装復旧	1.0m2	1.0*1.0
AS廃材運搬	0.03m3	0.6*0.05
廃材処分(AS)	0.1t	0.3*2.35
C0廃材運搬	0.03m3	61Kg/2.35
廃材処分(C0)	0.1t	0.3*2.35