



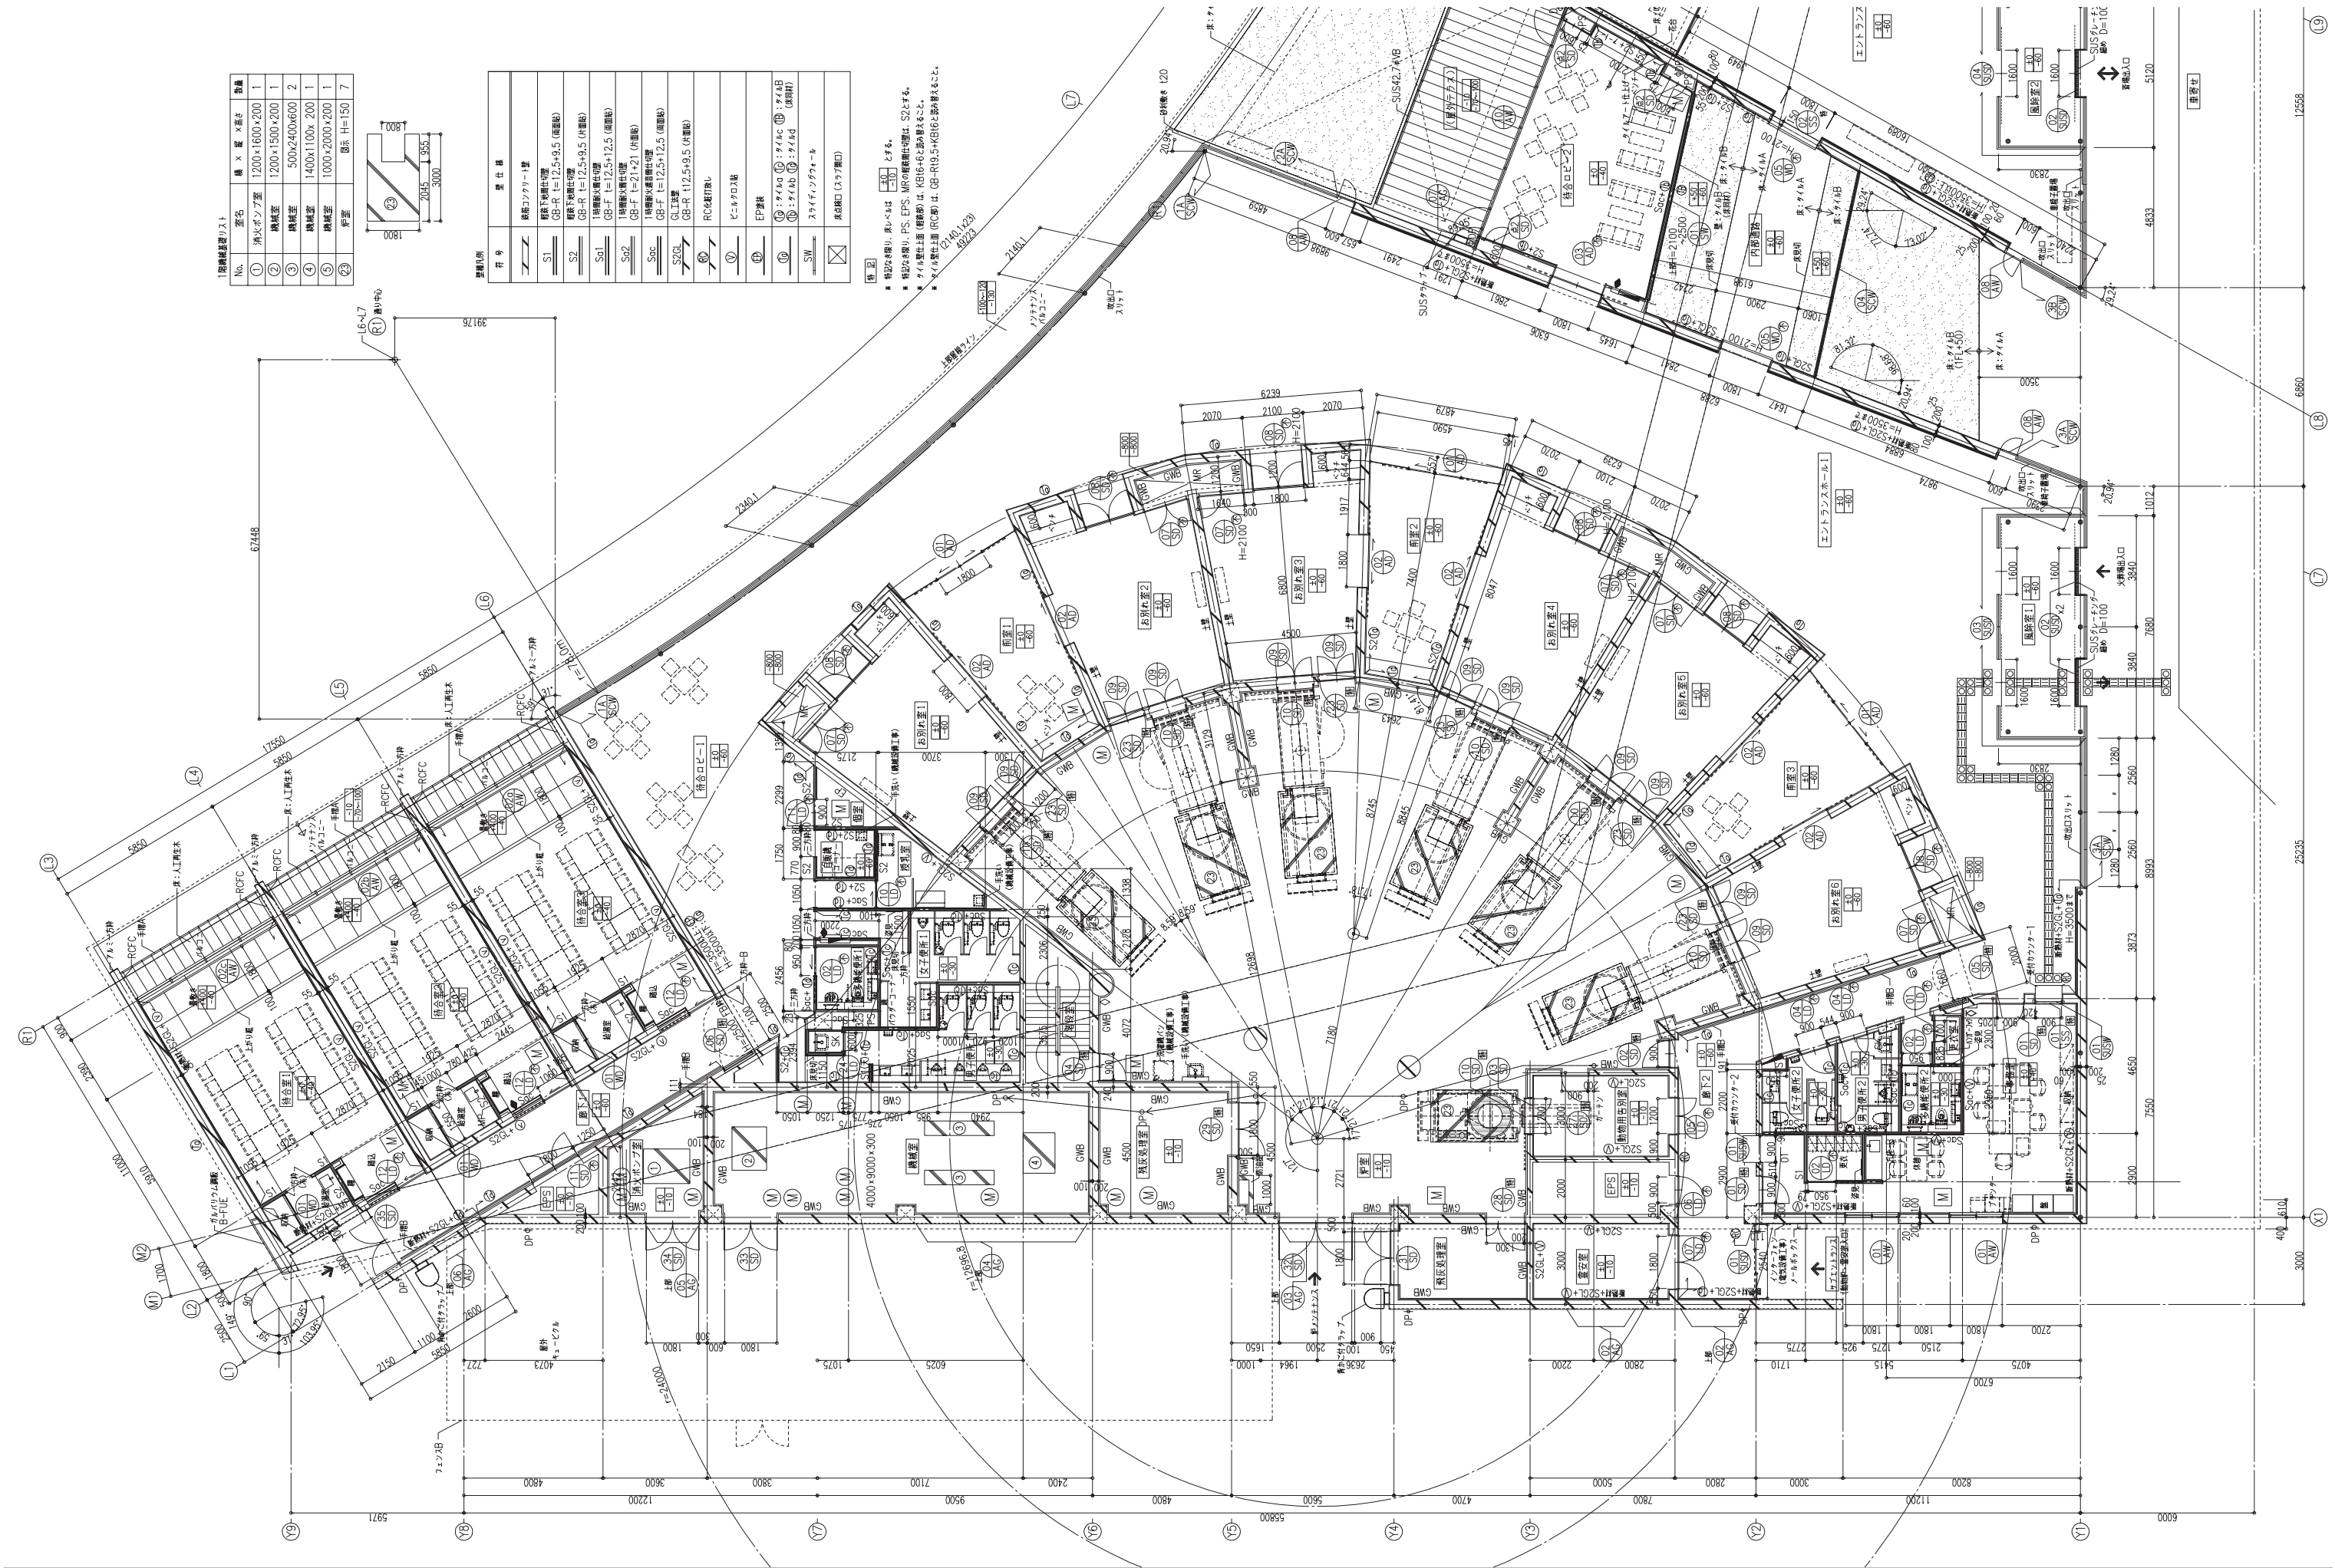

1階機械室器具リスト


No.	室名	横	縦	高さ	数量
①	消火ポンプ室	1200	1600	200	1
②	機械室	1200	1500	200	1
③	機械室	500	2400	600	2
④	機械室	1400	1100	200	1
⑤	機械室	1000	2000	200	1
⑥	戸室	図示	H=150		7



設備記号

記号	設備名
①	RC造柱
②	RC造梁
③	RC造壁
④	RC造床
⑤	RC造天井
⑥	RC造床下
⑦	RC造天井下
⑧	RC造床下天井
⑨	RC造天井天井
⑩	RC造天井天井
⑪	RC造天井天井
⑫	RC造天井天井
⑬	RC造天井天井
⑭	RC造天井天井
⑮	RC造天井天井
⑯	RC造天井天井
⑰	RC造天井天井
⑱	RC造天井天井
⑲	RC造天井天井
⑳	RC造天井天井
㉑	RC造天井天井
㉒	RC造天井天井
㉓	RC造天井天井
㉔	RC造天井天井
㉕	RC造天井天井
㉖	RC造天井天井
㉗	RC造天井天井
㉘	RC造天井天井
㉙	RC造天井天井
㉚	RC造天井天井
㉛	RC造天井天井
㉜	RC造天井天井
㉝	RC造天井天井
㉞	RC造天井天井
㉟	RC造天井天井
㊱	RC造天井天井
㊲	RC造天井天井
㊳	RC造天井天井
㊴	RC造天井天井
㊵	RC造天井天井
㊶	RC造天井天井
㊷	RC造天井天井
㊸	RC造天井天井
㊹	RC造天井天井
㊺	RC造天井天井
㊻	RC造天井天井
㊼	RC造天井天井
㊽	RC造天井天井
㊾	RC造天井天井
㊿	RC造天井天井









- 電気記号参照、凡例は ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
- 電気記号参照、PS、EPS、MPSの設置位置は、S2とする。
- 電気記号参照、RC造の設置位置は、RC造とする。
- 電気記号参照、RC造の設置位置は、RC造とする。

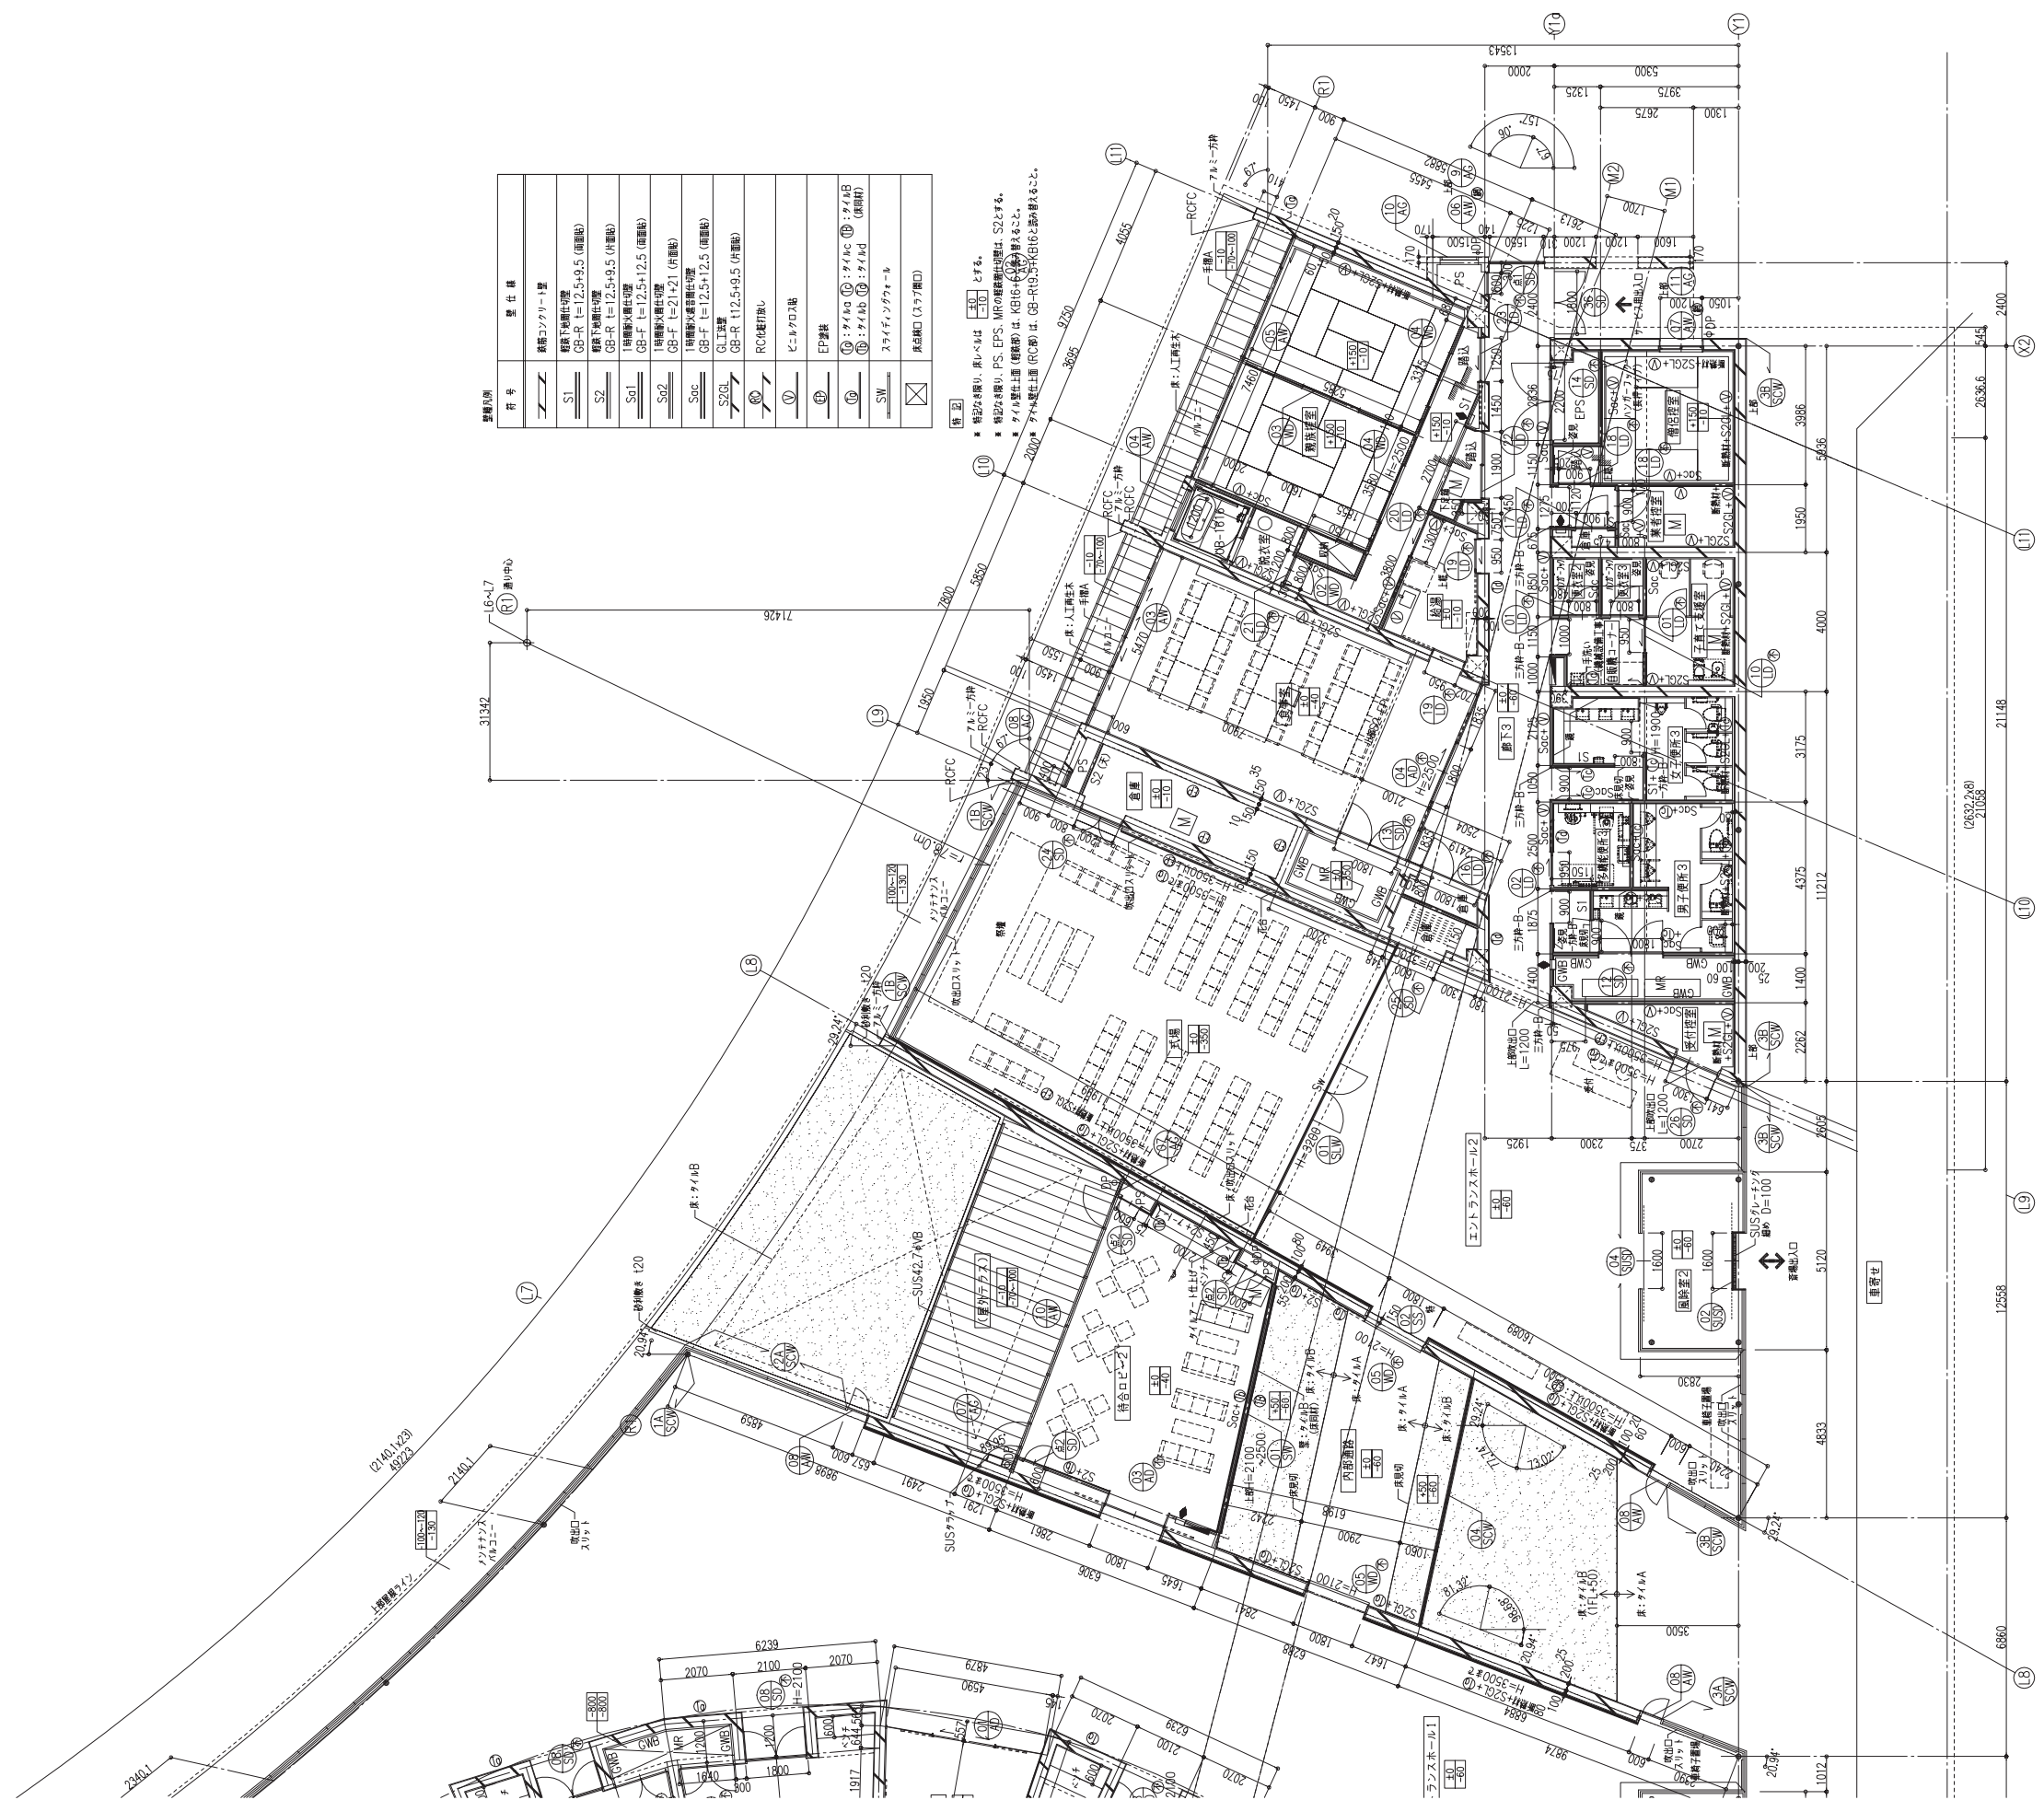


型番別	符号	型仕様
		鉄骨・鉄骨コンクリート壁
	S1	鉄骨・鉄骨コンクリート壁 GB-R 12.5+9.5 (1面壁)
	S2	鉄骨・鉄骨コンクリート壁 GB-R 12.5+9.5 (2面壁)
	Sa1	1階鉄骨・鉄骨コンクリート壁 GB-F 12.5+12.5 (1面壁)
	Sa2	1階鉄骨・鉄骨コンクリート壁 GB-F 12.5+12.5 (2面壁)
	Sac	1階鉄骨・鉄骨コンクリート壁 GB-F 12.5+12.5 (1面壁)
	S2GL	GL12壁 GB-R 12.5+9.5 (1面壁)
		RC4壁付内張り
		ビニルクロム珪
		EP7壁仕
		⑩: ①: ②: ③: ④: ⑤: ⑥: ⑦: ⑧: ⑨: ⑩: ⑪: ⑫: ⑬: ⑭: ⑮: ⑯: ⑰: ⑱: ⑲: ⑳: ㉑: ㉒: ㉓: ㉔: ㉕: ㉖: ㉗: ㉘: ㉙: ㉚: ㉛: ㉜: ㉝: ㉞: ㉟: ㊱: ㊲: ㊳: ㊴: ㊵: ㊶: ㊷: ㊸: ㊹: ㊺: ㊻: ㊼: ㊽: ㊾: ㊿: ㏀: ㏁: ㏂: ㏃: ㏄: ㏅: ㏆: ㏇: ㏈: ㏉: ㏊: ㏋: ㏌: ㏍: ㏎: ㏏: ㏐: ㏑: ㏒: ㏓: ㏔: ㏕: ㏖: ㏗: ㏘: ㏙: ㏚: ㏛: ㏜: ㏝: ㏞: ㏟: ㏠: ㏡: ㏢: ㏣: ㏤: ㏥: ㏦: ㏧: ㏨: ㏩: ㏪: ㏫: ㏬: ㏭: ㏮: ㏯: ㏰: ㏱: ㏲: ㏳: ㏴: ㏵: ㏶: ㏷: ㏸: ㏹: ㏺: ㏻: ㏼: ㏽: ㏾: ㏿: 㐀: 㐁: 㐂: 㐃: 㐄: 㐅: 㐆: 㐇: 㐈: 㐉: 㐊: 㐋: 㐌: 㐍: 㐎: 㐏: 㐐: 㐑: 㐒: 㐓: 㐔: 㐕: 㐖: 㐗: 㐘: 㐙: 㐚: 㐛: 㐜: 㐝: 㐞: 㐟: 㐠: 㐡: 㐢: 㐣: 㐤: 㐥: 㐦: 㐧: 㐨: 㐩: 㐪: 㐫: 㐬: 㐭: 㐮: 㐯: 㐰: 㐱: 㐲: 㐳: 㐴: 㐵: 㐶: 㐷: 㐸: 㐹: 㐺: 㐻: 㐼: 㐽: 㐾: 㐿: 㑀: 㑁: 㑂: 㑃: 㑄: 㑅: 㑆: 㑇: 㑈: 㑉: 㑊: 㑋: 㑌: 㑍: 㑎: 㑏: 㑐: 㑑: 㑒: 㑓: 㑔: 㑕: 㑖: 㑗: 㑘: 㑙: 㑚: 㑛: 㑜: 㑝: 㑞: 㑟: 㑠: 㑡: 㑢: 㑣: 㑤: 㑥: 㑦: 㑧: 㑨: 㑩: 㑪: 㑫: 㑬: 㑭: 㑮: 㑯: 㑰: 㑱: 㑲: 㑳: 㑴: 㑵: 㑶: 㑷: 㑸: 㑹: 㑺: 㑻: 㑼: 㑽: 㑾: 㑿: 㒀: 㒁: 㒂: 㒃: 㒄: 㒅: 㒆: 㒇: 㒈: 㒉: 㒊: 㒋: 㒌: 㒍: 㒎: 㒏: 㒐: 㒑: 㒒: 㒓: 㒔: 㒕: 㒖: 㒗: 㒘: 㒙: 㒚: 㒛: 㒜: 㒝: 㒞: 㒟: 㒠: 㒡: 㒢: 㒣: 㒤: 㒥: 㒦: 㒧: 㒨: 㒩: 㒪: 㒫: 㒬: 㒭: 㒮: 㒯: 㒰: 㒱: 㒲: 㒳: 㒴: 㒵: 㒶: 㒷: 㒸: 㒹: 㒺: 㒻: 㒼: 㒽: 㒾: 㒿: 㓀: 㓁: 㓂: 㓃: 㓄: 㓅: 㓆: 㓇: 㓈: 㓉: 㓊: 㓋: 㓌: 㓍: 㓎: 㓏: 㓐: 㓑: 㓒: 㓓: 㓔: 㓕: 㓖: 㓗: 㓘: 㓙: 㓚: 㓛: 㓜: 㓝: 㓞: 㓟: 㓠: 㓡: 㓢: 㓣: 㓤: 㓥: 㓦: 㓧: 㓨: 㓩: 㓪: 㓫: 㓬: 㓭: 㓮: 㓯: 㓰: 㓱: 㓲: 㓳: 㓴: 㓵: 㓶: 㓷: 㓸: 㓹: 㓺: 㓻: 㓼: 㓽: 㓾: 㓿: 㔀: 㔁: 㔂: 㔃: 㔄: 㔅: 㔆: 㔇: 㔈: 㔉: 㔊: 㔋: 㔌: 㔍: 㔎: 㔏: 㔐: 㔑: 㔒: 㔓: 㔔: 㔕: 㔖: 㔗: 㔘: 㔙: 㔚: 㔛: 㔜: 㔝: 㔞: 㔟: 㔠: 㔡: 㔢: 㔣: 㔤: 㔥: 㔦: 㔧: 㔨: 㔩: 㔪: 㔫: 㔬: 㔭: 㔮: 㔯: 㔰: 㔱: 㔲: 㔳: 㔴: 㔵: 㔶: 㔷: 㔸: 㔹: 㔺: 㔻: 㔼: 㔽: 㔾: 㔿: 㕀: 㕁: 㕂: 㕃: 㕄: 㕅: 㕆: 㕇: 㕈: 㕉: 㕊: 㕋: 㕌: 㕍: 㕎: 㕏: 㕐: 㕑: 㕒: 㕓: 㕔: 㕕: 㕖: 㕗: 㕘: 㕙: 㕚: 㕛: 㕜: 㕝: 㕞: 㕟: 㕠: 㕡: 㕢: 㕣: 㕤: 㕥: 㕦: 㕧: 㕨: 㕩: 㕪: 㕫: 㕬: 㕭: 㕮: 㕯: 㕰: 㕱: 㕲: 㕳: 㕴: 㕵: 㕶: 㕷: 㕸: 㕹: 㕺: 㕻: 㕼: 㕽: 㕾: 㕿: 㖀: 㖁: 㖂: 㖃: 㖄: 㖅: 㖆: 㖇: 㖈: 㖉: 㖊: 㖋: 㖌: 㖍: 㖎: 㖏: 㖐: 㖑: 㖒: 㖓: 㖔: 㖕: 㖖: 㖗: 㖘: 㖙: 㖚: 㖛: 㖜: 㖝: 㖞: 㖟: 㖠: 㖡: 㖢: 㖣: 㖤: 㖥: 㖦: 㖧: 㖨: 㖩: 㖪: 㖫: 㖬: 㖭: 㖮: 㖯: 㖰: 㖱: 㖲: 㖳: 㖴: 㖵: 㖶: 㖷: 㖸: 㖹: 㖺: 㖻: 㖼: 㖽: 㖾: 㖿: 㗀: 㗁: 㗂: 㗃: 㗄: 㗅: 㗆: 㗇: 㗈: 㗉: 㗊: 㗋: 㗌: 㗍: 㗎: 㗏: 㗐: 㗑: 㗒: 㗓: 㗔: 㗕: 㗖: 㗗: 㗘: 㗙: 㗚: 㗛: 㗜: 㗝: 㗞: 㗟: 㗠: 㗡: 㗢: 㗣: 㗤: 㗥: 㗦: 㗧: 㗨: 㗩: 㗪: 㗫: 㗬: 㗭: 㗮: 㗯: 㗰: 㗱: 㗲: 㗳: 㗴: 㗵: 㗶: 㗷: 㗸: 㗹: 㗺: 㗻: 㗼: 㗽: 㗾: 㗿: 㘀: 㘁: 㘂: 㘃: 㘄: 㘅: 㘆: 㘇: 㘈: 㘉: 㘊: 㘋: 㘌: 㘍: 㘎: 㘏: 㘐: 㘑: 㘒: 㘓: 㘔: 㘕: 㘖: 㘗: 㘘: 㘙: 㘚: 㘛: 㘜: 㘝: 㘞: 㘟: 㘠: 㘡: 㘢: 㘣: 㘤: 㘥: 㘦: 㘧: 㘨: 㘩: 㘪: 㘫: 㘬: 㘭: 㘮: 㘯: 㘰: 㘱: 㘲: 㘳: 㘴: 㘵: 㘶: 㘷: 㘸: 㘹: 㘺: 㘻: 㘼: 㘽: 㘾: 㘿: 㙀: 㙁: 㙂: 㙃: 㙄: 㙅: 㙆: 㙇: 㙈: 㙉: 㙊: 㙋: 㙌: 㙍: 㙎: 㙏: 㙐: 㙑: 㙒: 㙓: 㙔: 㙕: 㙖: 㙗: 㙘: 㙙: 㙚: 㙛: 㙜: 㙝: 㙞: 㙟: 㙠: 㙡: 㙢: 㙣: 㙤:









- 特記**

 - ※ 特記なき限り、床レベルは $\begin{matrix} \text{+0} \\ \text{—10} \end{matrix}$ とする。
 - ※ 特記なき限り、PS、EPS、MRの硬質緩衝仕置は、S2とする。
 - ※ タイリ型仕上面（新鉄骨）は、KB16+6 $\frac{1}{2}$ に替えること。
 - ※ タイリ型仕上面（RC部）は、GB-R19+KB16に替えること。

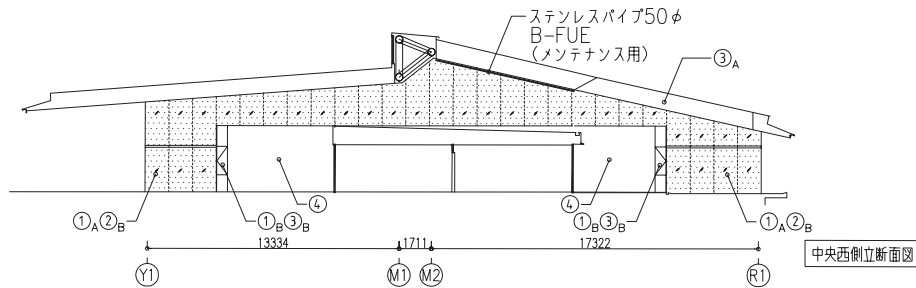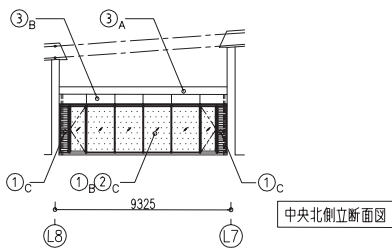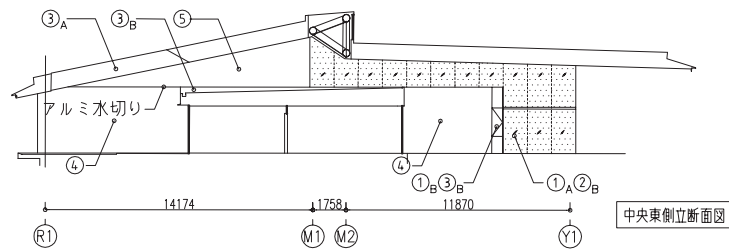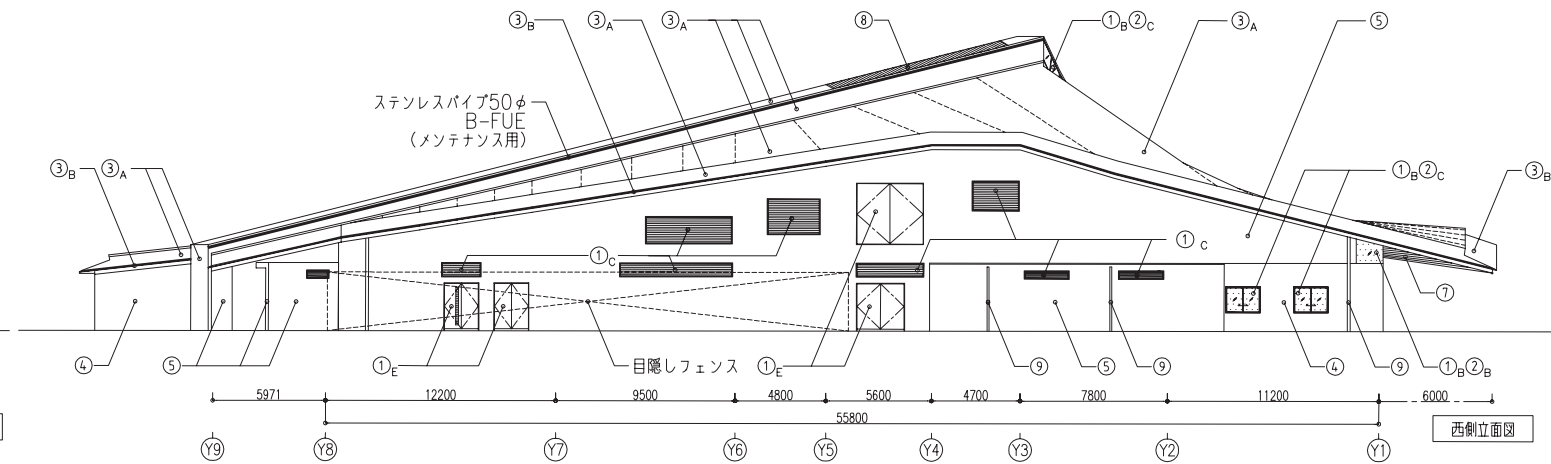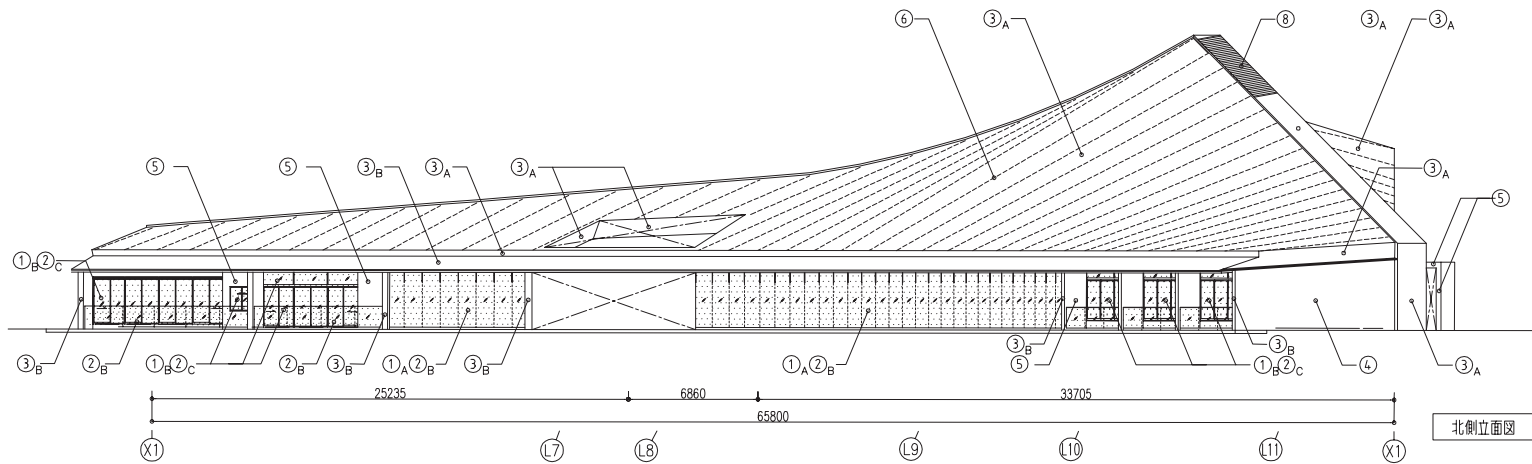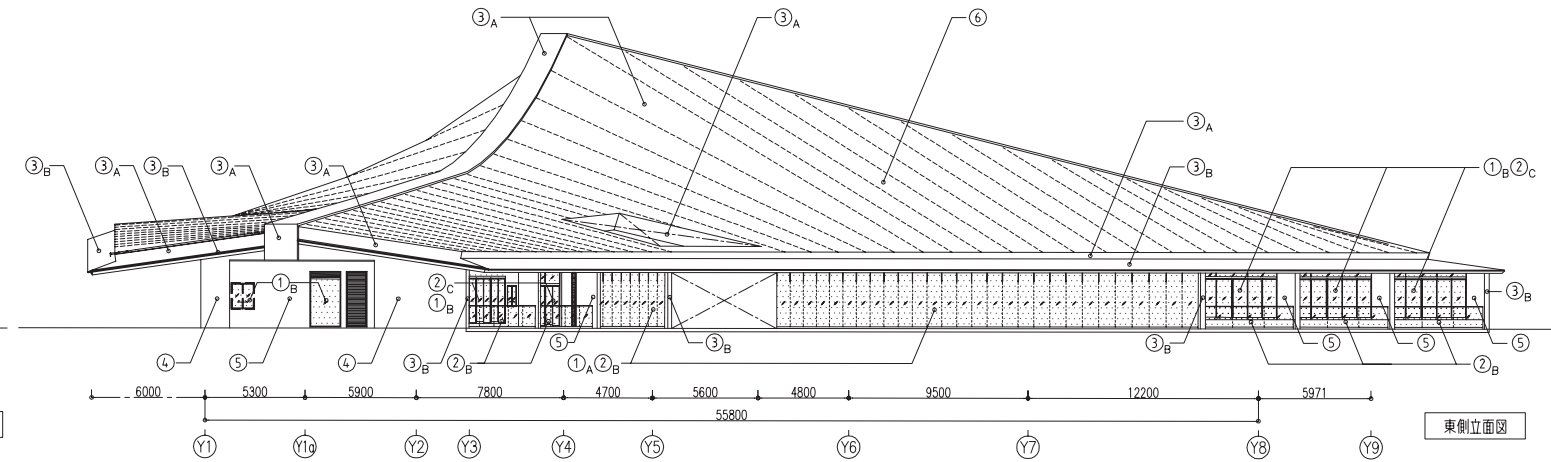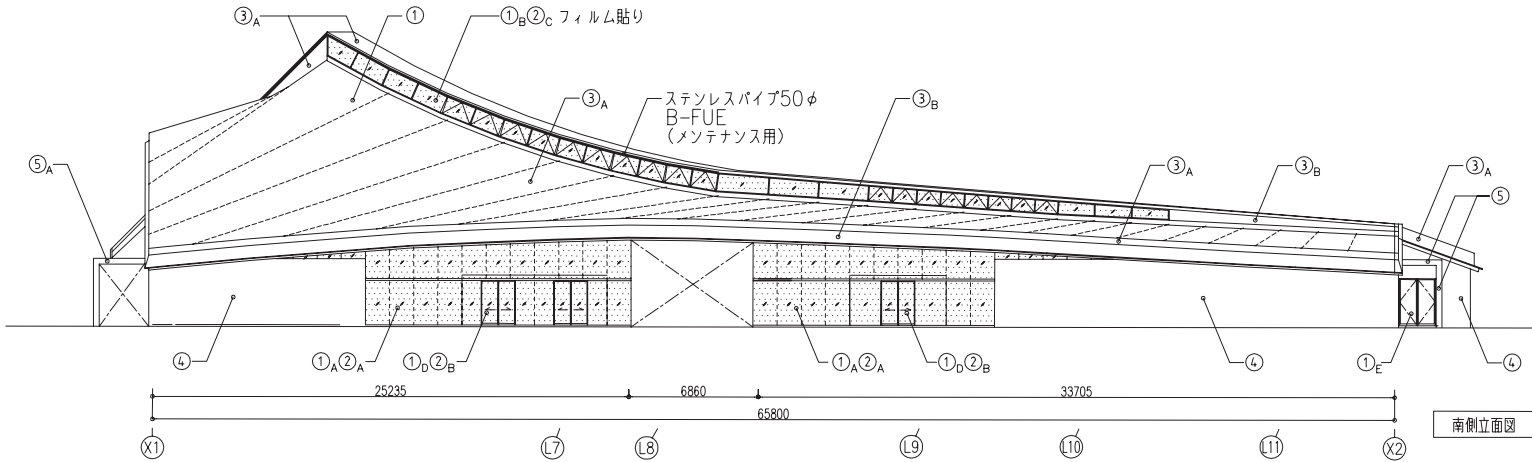

No.	仕上
①A	スチールカーテンウォール
①B	アルミサッシュ
①C	アルミガラリ
①D	ステンレス建具
①E	スチール建具
②A	フロートガラス
②B	強化ガラス
②C	Low-Eガラス
③A	ガルバリウム鋼板 B-FUE
③B	アルミパネル B-FUE
③C	アルミ笠木 B-FUE
④	タイル貼り (タイルα)
⑤	RC打放し A FC
⑥	本葺き瓦 (いぶし) (*点線はスパン表記。ピッチは屋根伏図参照)
⑦	FCボード
⑧	SUSグレーチング
⑨	縦線SUS75φ

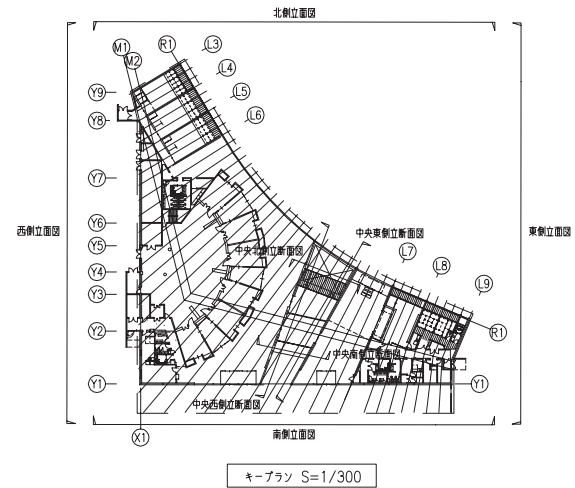

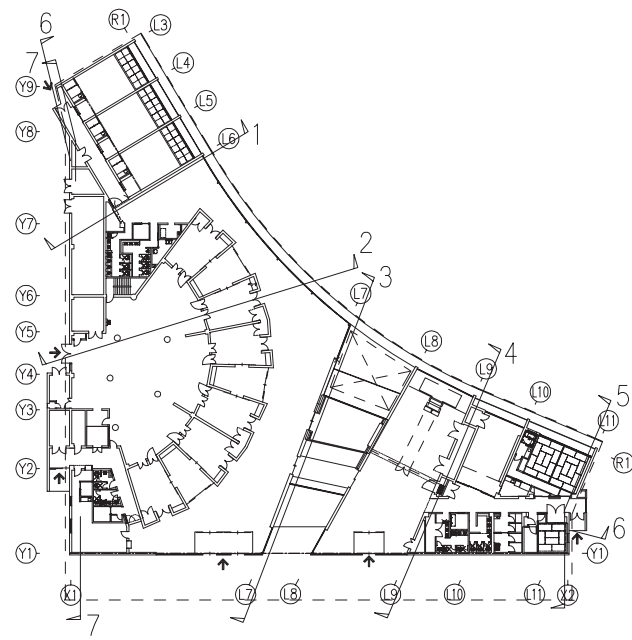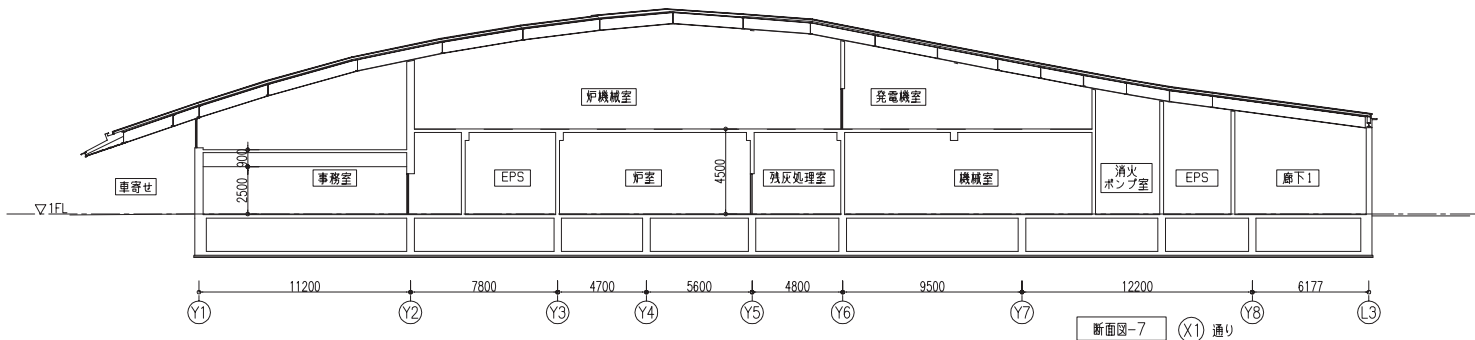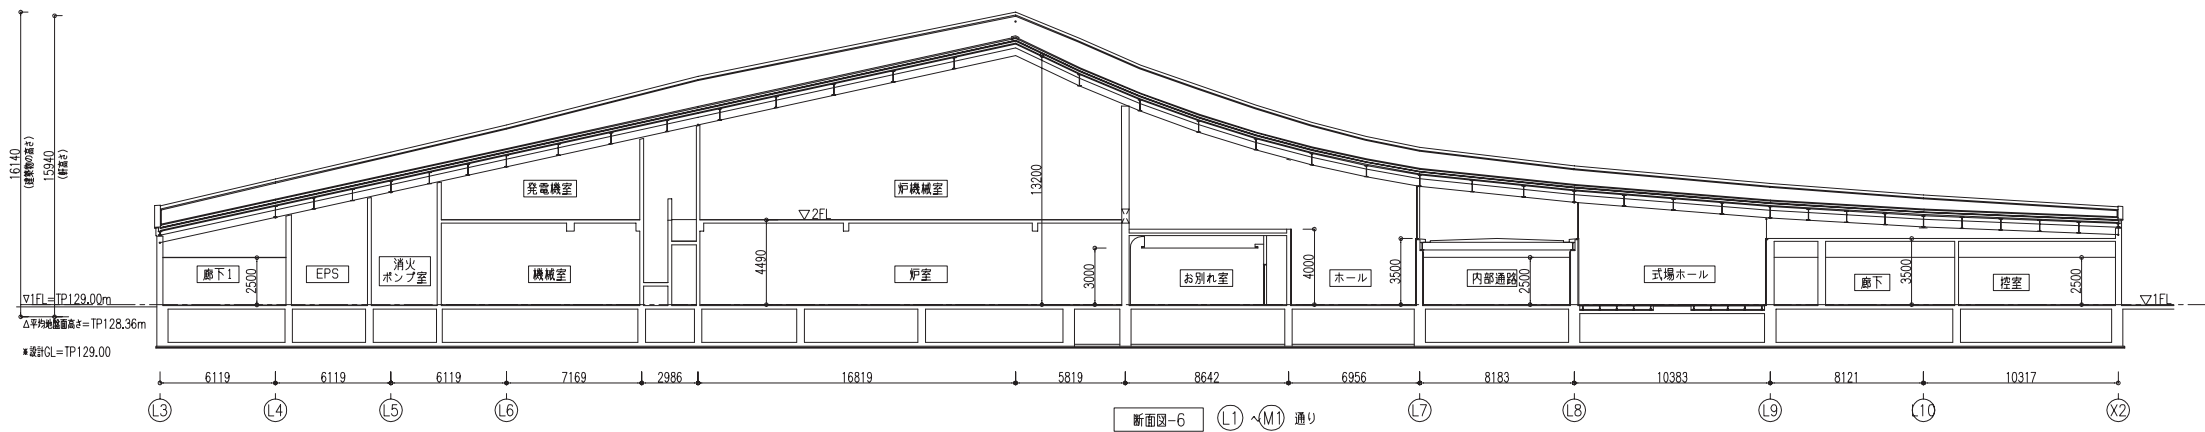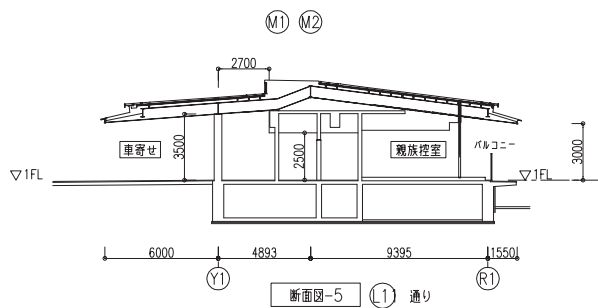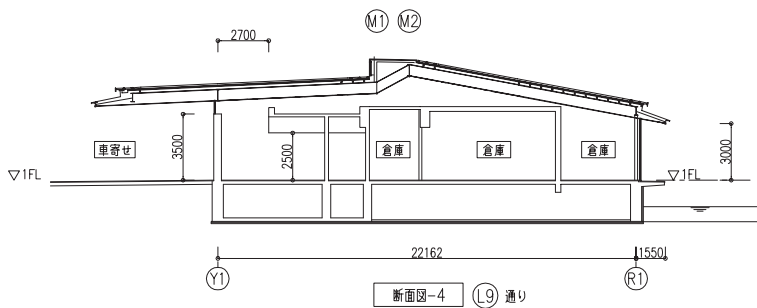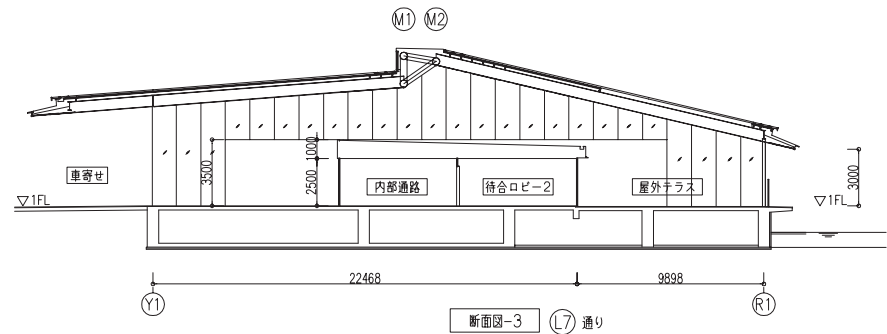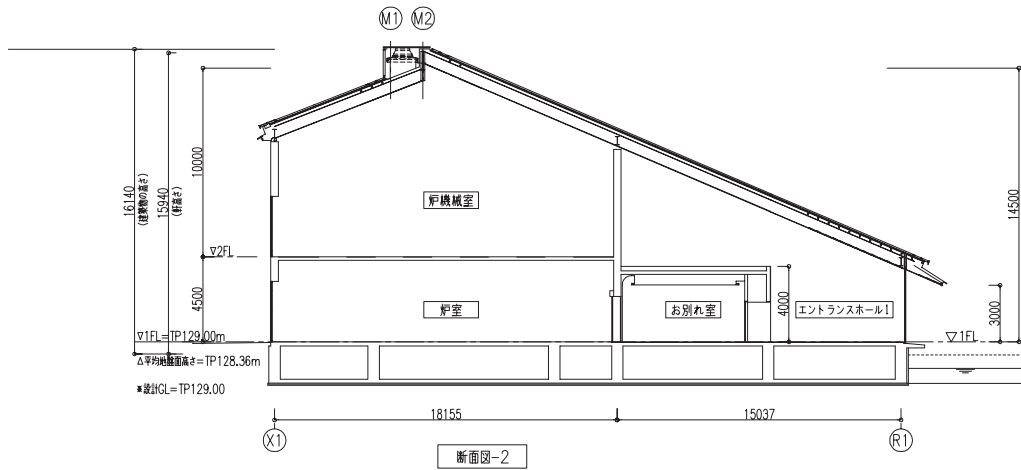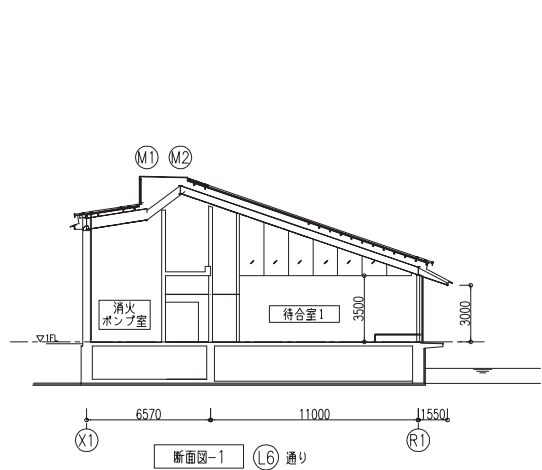

*道路斜線、隣地斜線は後退距離が10m以上あり、適合が明らかであるため、省略。

久米・日比野設計共同体	訂正	KUME SEKKEI 株式会社 久米設計	JUN ARCHI DESIGN 株式会社 日比野建築デザイン	日付	2014.03.28			件名	多治見市新火葬場建設工事	設計番号	1120446
				PA				図面名	断面図	版数	A1版 1/200 A3版 1/400
										図面番号	A- 08